

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

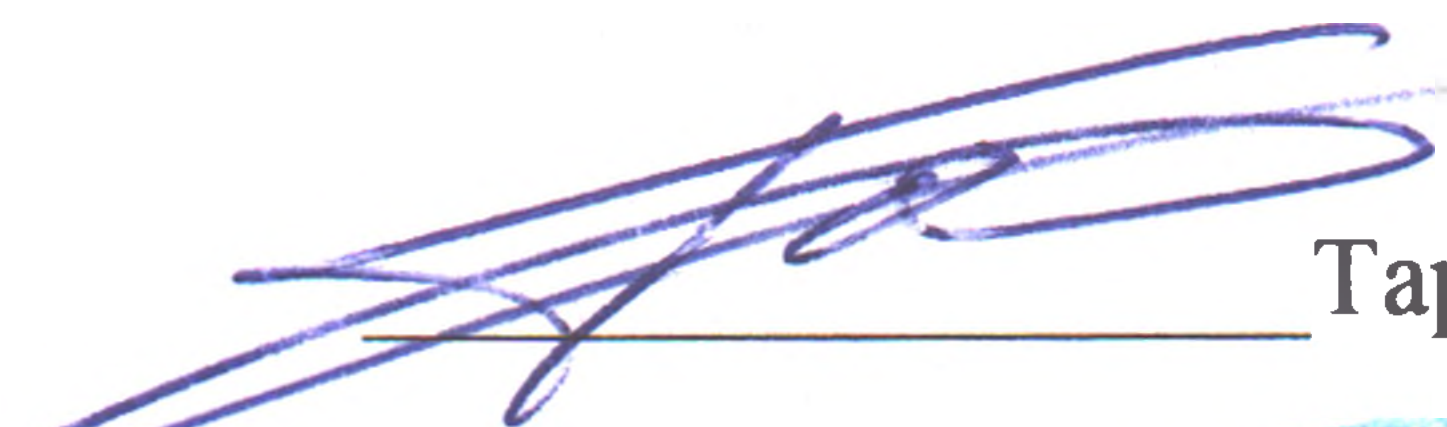
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Дербенте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ RA.RU.511161  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 28.02.2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач, Руководитель ИЛЦ

  
Тариев Г.М.  
05.06.2023г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 07605 от 05.06.2023г

Наименование образца испытаний: *вода питьевая с источника*  
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *РД, С.-Стальский район, с. Шихикент, АСП "Сельсовет Шихикентский"*  
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 49 В*  
Дата и время получения образца(ов): *02.06.2023 15:00*  
Даты осуществления лабораторной деятельности: *02.06.2023-05.06.2023*  
Цель отбора: *По договору*  
Дополнения, отклонения или исключения из метода:  
Основание для испытания: *Договор № ПК-15 от 20.03.2023*  
Особые условия окружающей среды (при необходимости):  
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

**Информация, полученная от заказчика:**

Объект, где производился отбор образца(ов): *РД, С.-Стальский район, с. Буткент, с крана у источника водоснабжения "Шемби-Булах"*  
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *РД, С.-Стальский район, с. Шихикент, АСП "Сельсовет Шихикентский"*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Габибов Р.С.*  
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31942-2012*  
Дата и время отбора образца(ов): *02.06.2023 09:00*  
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):  
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):  
Дата изготовления:  
Номер партии:  
Тара, упаковка:  
Объем партии:  
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*



Код образца (пробы): 076040523

Физико-химические испытания

| № п/п | Определяемые показатели                                             | Результаты исследований | Единицы измерения  | Гигиенический норматив | НД на методы исследований                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С                                                     | 0                       | баллы              | не более 2             | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)                   |
| 2     | Нитраты (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )                             | 6,0 ± 1,2               | мг/л               | не более 45            | ГОСТ 33045-14 п.9 мет.Д                   |
| 3     | Нитриты (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )                             | менее 0,003             | мг/л               | не более 3             | ГОСТ 33045-2014 п.6 мет.Б                 |
| 4     | Хлориды (Cl <sup>-</sup> )                                          | 23,3 ± 3,5              | мг/л               | не более 350 мг/л      | ГОСТ 4245-72 п.2                          |
| 5     | Перманганатная окисляемость                                         | 0,28 ± 0,05             | мг/дм <sup>3</sup> | не более 5             | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Метод Б |
| 6     | Сульфаты (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )                           | 172,8 ± 15,5            | мг/л               | не более 500 мг/л      | ГОСТ 31940-12 п.4 мет.1                   |
| 7     | Аммиак/аммоний-ион (NH <sub>3</sub> /NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | менее 0,1               | мг/л               | не более 2             | ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)             |
| 8     | Цветность                                                           | менее 1                 | град.              | не более 20            | ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)                 |
| 9     | Железо (включая хлорное железо) по Fe                               | менее 0,05              | мг/л               | не более 0,3           | ГОСТ 4011-72 (п.2)                        |
| 10    | Жесткость общая                                                     | 8,1 ± 1,2               | Градус жесткости   | не более 7             | ГОСТ 31954-2012 (Метод А)                 |
| 11    | Привкус                                                             | 0                       | баллы              | не более 2             | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)                   |
| 12    | Общая минерализация (сухой остаток)                                 | 708,0 ± 70,8            | мг/дм <sup>3</sup> | не более 1000          | ГОСТ 18164-72                             |

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1     | Весы Лабораторные ВЛ-220 С                               | 0           | к141-031        | С-АГ/10-06-2022/162963929          | 09.06.2023      |
| 2     | Спектрофотометр ПО-5400 ВИ                               | 0           | 2058            | С-АГ/26-09-2022/189289636          | 25.09.2023      |

Исследования проводили:

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Должность, Ф.И.О.                     | Подпись |
| Биолог Гаджиева Ш.С.                  |         |
| Ф.И.О.зав.сан-гиг. лабор. лаборатории | Подпись |
| Шахмарданова Сеид-Сура Миркеримовна   |         |

Код образца (пробы): 076050623

Микробиологические испытания

| № п/п | Определяемые показатели                 | Результаты исследований | Единицы измерения       | Гигиенический норматив | НД на методы исследований |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1     | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С | 16                      | КОЕ/см <sup>3</sup>     | не более 50            | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии         | Не обнаружено           | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | не допускается         | МУК 4.2.1018-01           |

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|

Исследования проводили:

|                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Должность, Ф.И.О.                                                                                                                  | Подпись |
| и.о.зав.бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте" Рамазанова З.Р.;<br>Лаборант бак.лаб. фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Дербенте" Гаджиева Д.В. |         |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией                                                                                                    | Подпись |

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог ОИРК и ВР Абуева З.М.

ПРИМЕЧАНИЕ: \_\_\_\_\_ Конец протокола.